



Camp-redó, 4 d'abril de 2020.

Des de la CGT Terres de l'Ebre, i en concret des de la secció sindical d'ambulàncies de l'empresa Ivemon Ambulàncies Egara SL volem informar que hem posat denúncia a Inspecció de Treball per posar en risc la salut de les persones treballadores i dels pacients amb l'assessorament del gabinet jurídic MPG Advocats Laboralistes.

Un dels punts més greus és la utilització del producte que es fa servir per a desinfectar les ambulàncies, i que no està autoritzat com a viricida del coronavirus. Hem fet la comparativa d'aquest producte amb els [productes homologats pel Ministerio de sanidad](#), i aquest no forma part dels 40 productes viricides autoritzats per a aquesta pandèmia a Espanya. Per això, des de la CGT de les Terres de l'Ebre, ens hem posat en contacte amb l'empresa que el fabrica, i la mateixa empresa ens ha corroborat que el producte no està autoritzat com a viricida del SARS-CoV- 2 o coronavirus.

Ara ens trobem amb la difícil situació d'haver de ponderar entre que farà menys mal a la societat, paraitzar l'activitat de les ambulàncies i disminuir un servei essencial per a les persones, o seguir mantenint el funcionament de l'activitat normal de les ambulàncies posant en risc les vides de les persones que treballen i dels pacients que traslladem (i dels que ja hem traslladat i per tant, es necessitarà iniciar un possible protocol amb aquestes persones), convertint-los en un vector de transmissió del coronavirus i exposant a un possible contagi a la població ebrenca, tarragonina i Lleidatana.

Imatges del producte a diferents ambulàncies del territori




Aquesta situació de pandèmia, on la desinfecció és essencial per evitar la transmissió del SARS-CoV-2 entre la població, l'empresa Ivemon Ambulàncies Egara està utilitzant com a desinfectant de les ambulàncies és l'**Incidint Extra N** de la casa **Ecolab**. Fitxa tècnica del producte utilitzat per desinfectar les ambulàncies:

http://www.juper.net/Archivos/FichasTecnicas/007024C_002.pdf




Aquest producte per desinfectar, i segons la seva fitxa, no es pot polvoritzar, sinó que s'ha d'escampar amb un drap, però per contra, l'empresa entrega el producte amb un polvoritzador.

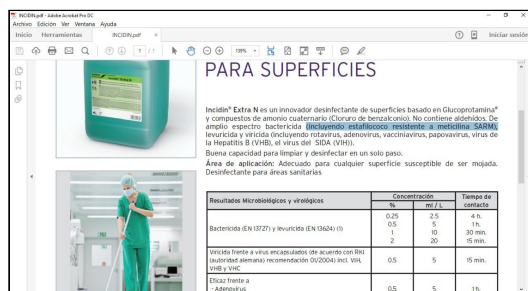

Els temps d'exposició del producte, tot i no estar autoritzat, varia entre els diferents patògens, però mai es compleixen, ja que tan aviat s'acaba de desinfectar, l'ambulància ja està operativa. I hi ha casos que necessiten fins a 4 hores d'exposició al producte.

Volem deixar de manifest, que en cap moment els treballadors i treballadores d'aquesta empresa han rebut cap classe de formació presencial sobre com realitzar la desinfecció del vehicle ni com gestionar els residus generats. La pregunta és: Són els tècnics els responsables de desinfectar els vehicles? O és responsabilitat de l'empresa contractar personal qualificat per a realitzar aquesta labor tal com diu la sentència del tribunal de Cantàbria de gener de 2020?

També s'ha denunciat la mala qualitat d'alguns EPIS que l'empresa ha proporcionat als treballadors i treballadores per fer front a aquesta pandèmia, aprofitant-se la bona voluntat de les donacions que han fet persones i empreses. Les ambulàncies que donen servei al CatSalut donen servei amb donacions de material no sanitari i no homologat perquè els tècnics traslladin pacients amb el virus SARS-CoV-2 o amb sospita de tenir-lo. Per fer això, l'empresa ha posat com a excusa que estem vivint temps d'excepcionalitat i que, per tant, tot val. Aquest fet està posant en risc la salut dels treballadors i treballadores, al mateix temps que els està convertint en un vector de transmissió, tant per als usuaris com per als seus familiars.

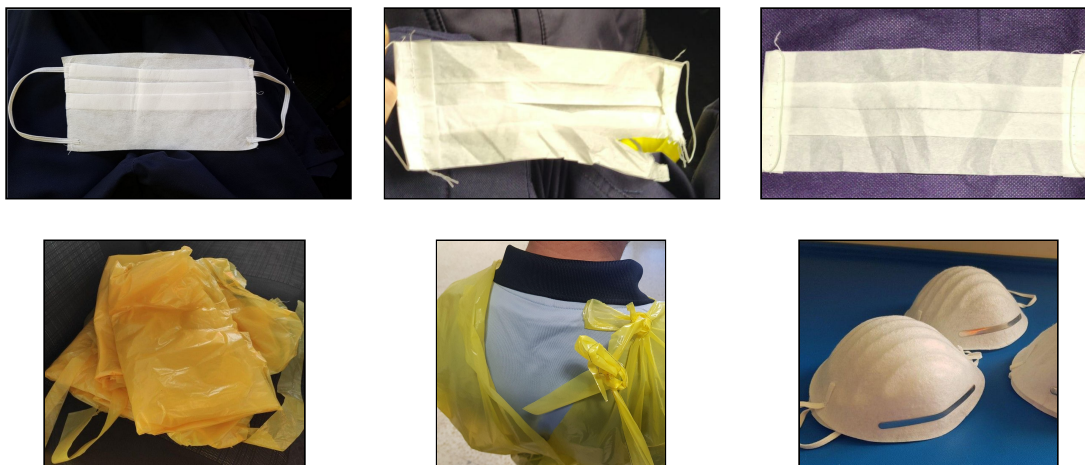

Assistencia

(E) mínim número de professionals en contacte amb el pacient

Prensa de constants

Pot assumir el trasllat?

- SI**
 - E' mínim 1 tornador de professionals en contacte amb el pacient
 - Uliters
 - CABINA ASSISTENCIAL
 - pacient amb CASCI incorporat des d'assistència controlada
 - si greus símptomes: UTRER+RIBES+MANGA
- NO**

3.14

 - Uliters
 - MASCARETA QUÍMICA
 - Si hi ha dubte o exposició de secrecions: BATA TRANSCUTÀNEA
 - FFFD-3 CFI COMPLET

RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ PER MANEJO DEL MALALT AMB FEBRE O CLÍNICA RESPIRATÒRIA PER PROFESSIONALS SEM 2020

2.4 EQUIP ASSISTENCIAL

1 **2**

VALORACIÓ GLOBAL I MANEJO DEL MALALT + ULITERS

3.1 A COORDINADOR

Contacte cgt.egara.te@gmail.com

Els tècnics poden assistir a aquests pacients sense rebre una formació presencial mínima?

Com garanteix Ivemon Ambulàncies Egara la salut dels seus treballadors amb aquesta deplorable gestió?

Seguirà el CatSalut i el SEM deixant que aquesta empresa continuï gestionant un servei públic essencial, o farà com fins ara, mirar cap a una altra banda?

Un altre exemple és el nou procediment davant una Aturada Cardiorespiratòria (ACR). Les unitats de Suport Vital Bàsic (USVB) estan equipades amb desfibril·ladors semiautomàtics per tal de dur una Reanimació Cardiopulmonar de qualitat a l'espera d'una ambulància medicalitzada. Doncs bé, Ivemon ambulàncies Egara a hores d'ara encara no ha comunicat als seus treballadors que el Consell Català de Ressuscitació ha canviat temporalment les indicacions de la Reanimació Cardiopulmonar (RCP) amb DEA davant l'ACR per a la protecció dels professionals. Citem textualment:

Com a l'entorn extrahospitalari hem de considerar que qualsevol pacient pot estar infectat pel COVID-19, davant un pacient en aturada cardíaca, un dels membres de l'equip, equipat amb l'equip de protecció individual (EPI) bàsic (ulleres, mascareta, guants i bata) inicia compressions toràciques contínues mentre l'altre (igualment equipat) aplica el DEA. No realitzis ventilacions amb baló ressuscitador i mascareta ns l'arribada d'una unitat de Suport Vital Avançat. Si l'equip coneix prèviament a la seva arribada que el pacient es troba en aturada cardíaca, sempre que sigui possible, un membre de l'equip es col·locarà l'EPI durant el trajecte.